

ARTINOX

ENCLOSURES

MANUALE D'INSTALLAZIONE
INSTALLATION MANUAL



MANUALE D'INSTALLAZIONE

INSTALLATION MANUAL

INDEX

- 4 **CD** SCATOLE DI DERIVAZIONE *PUSH-BUTTON*
 CP PULSANTIERE *PUSH BUTTON PANELS*

- 5 **CDE** SCATOLE DI DERIVAZIONE *PUSH-BUTTON*
 CPE PULSANTIERE *PUSH BUTTON PANELS*


- 6 **QN** CASSE ANTA CIECA *ENCLOSURE PLAIN DOOR*
 QN CASSE ANTA DOPPIA *DOUBLE DOOR ENCLOSURES*
 QL CASSE ANTA IN LEXAN® *LEXAN® DOOR ENCLOSURES*
 QH CASSE TETTO INCLINATO *ENCLOSURES SLOPING ROOF*
 PC PENSILI DI COMANDO *CONTROL WALL UNITS*

- 8 **MN** ARMADI componibili *MODULAR CABINETS*
 ML ARMADI componibili LEXAN® *LEXAN® MODULAR CABINETS*
 AN ARMADI COMPATTI *COMPACT CABINETS*
 AL ARMADI COMPATTI LEXAN® *LEXAN® COMPACT CABINETS*

IT L'installazione deve essere effettuata da personale specializzato ed autorizzato dal costruttore, rispettando le normative di sicurezza in vigore nel Paese di utilizzo.

EN Installation must be carried out by qualified personnel, authorised by the Manufacturer, in compliance with safety regulations in force in the country of use.

CD-CP SCATOLE DI DERIVAZIONE E PULSANTIERE
TERMINAL BOXES AND PUSH BUTTON PANELS

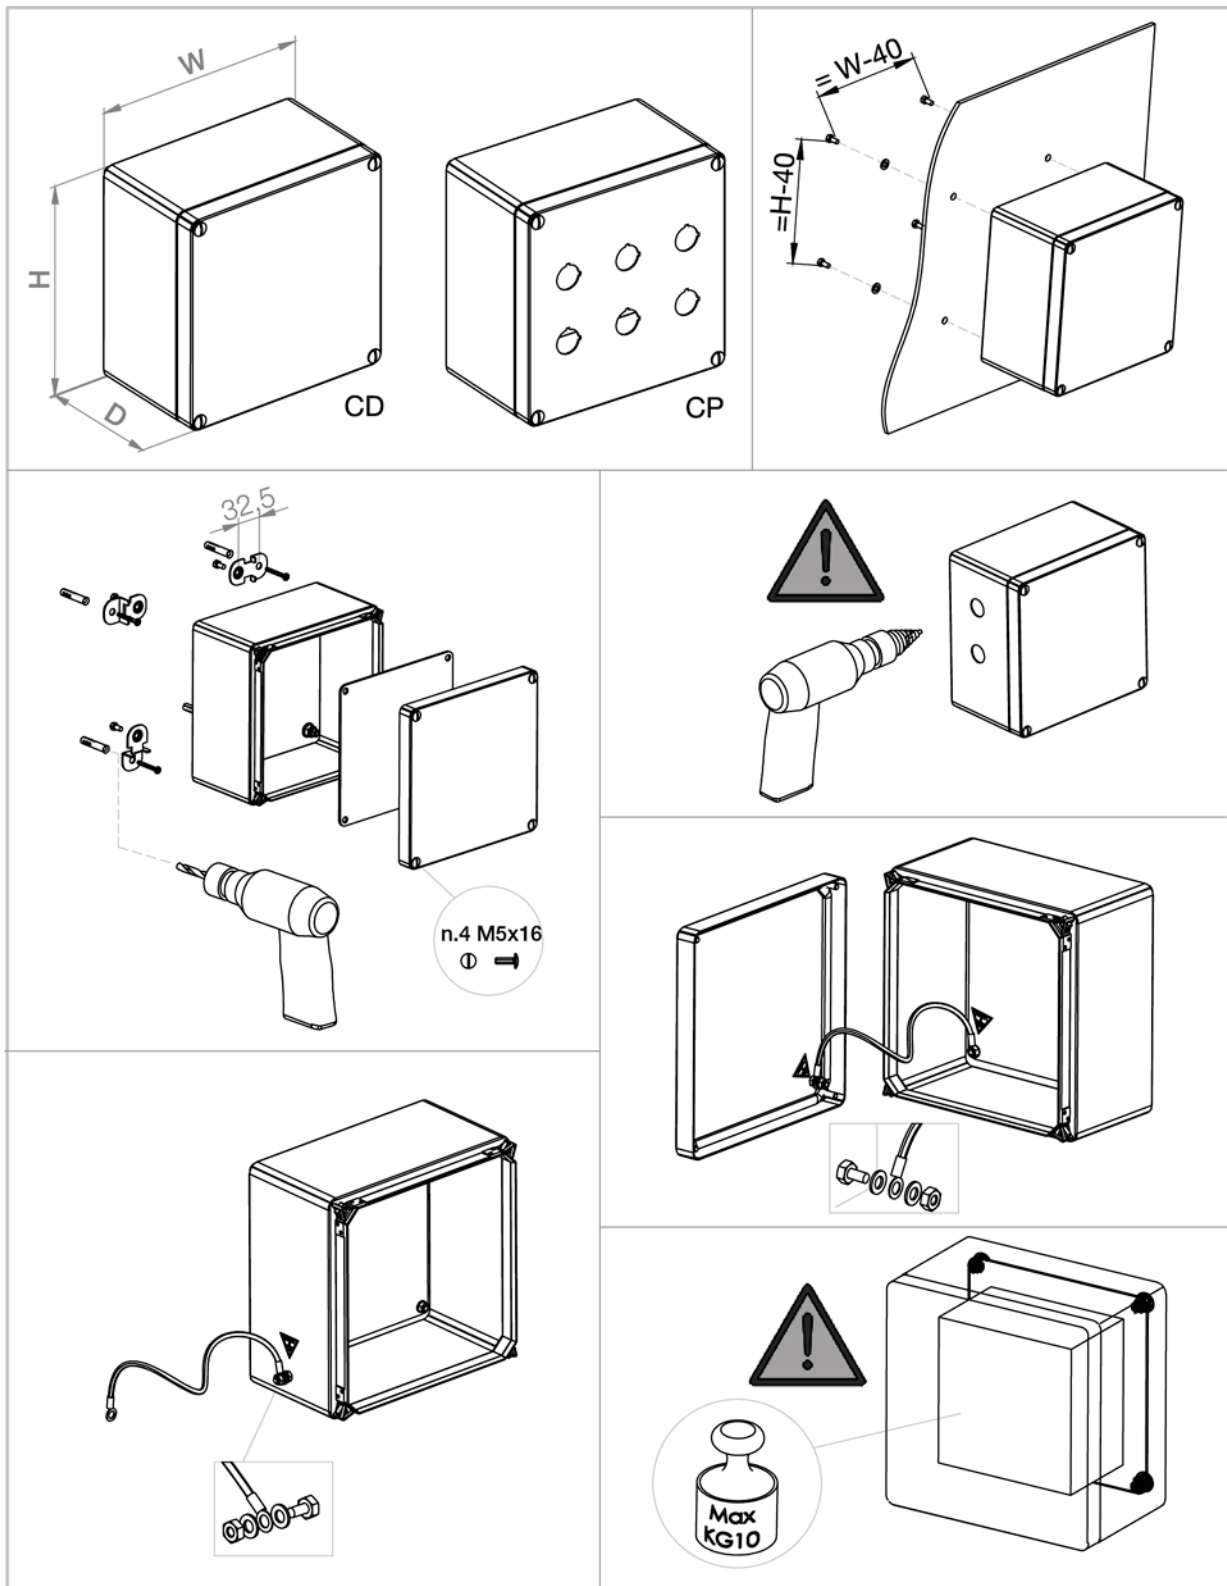


Avvertenza sulla Certificazione e sul Grado di Protezione

- Il quadro elettrico è certificato con il grado di protezione IP e/o UL in conformità agli standard internazionali.
 - Qualsiasi intervento che comporti modifiche strutturali, come perforazioni, tagli o alterazioni della superficie, annullerà automaticamente la certificazione e il grado di protezione dichiarato.
 - L'installazione di accessori o componenti aggiuntivi che richiedano modifiche al quadro determinerà un declassamento del grado di protezione al livello più basso tra quelli degli accessori installati.
- Nota bene:** È responsabilità dell'installatore verificare che gli accessori e i componenti aggiuntivi rispettino i requisiti di protezione adeguati all'ambiente operativo previsto.

Warning on Certification and Protection Rating

- The electrical enclosure is certified with the IP and/or UL protection rating in compliance with the international standards.
 - However, any structural modifications, such as drilling, cutting, or altering the enclosure's surface, will automatically void the certification and the declared protection rating.
 - The installation of accessories or additional components requiring modifications to the enclosure will downgrade the protection rating to the lowest level among the installed accessories.
- Note:** It is the installer's responsibility to ensure that any accessories or additional components meet the required protection standards for the intended operational environment.

CDE-CPE SCATOLE DI DERIVAZIONE E PULSANTIERE
PUSH-BUTTON AND PUSH BUTTON PANELS





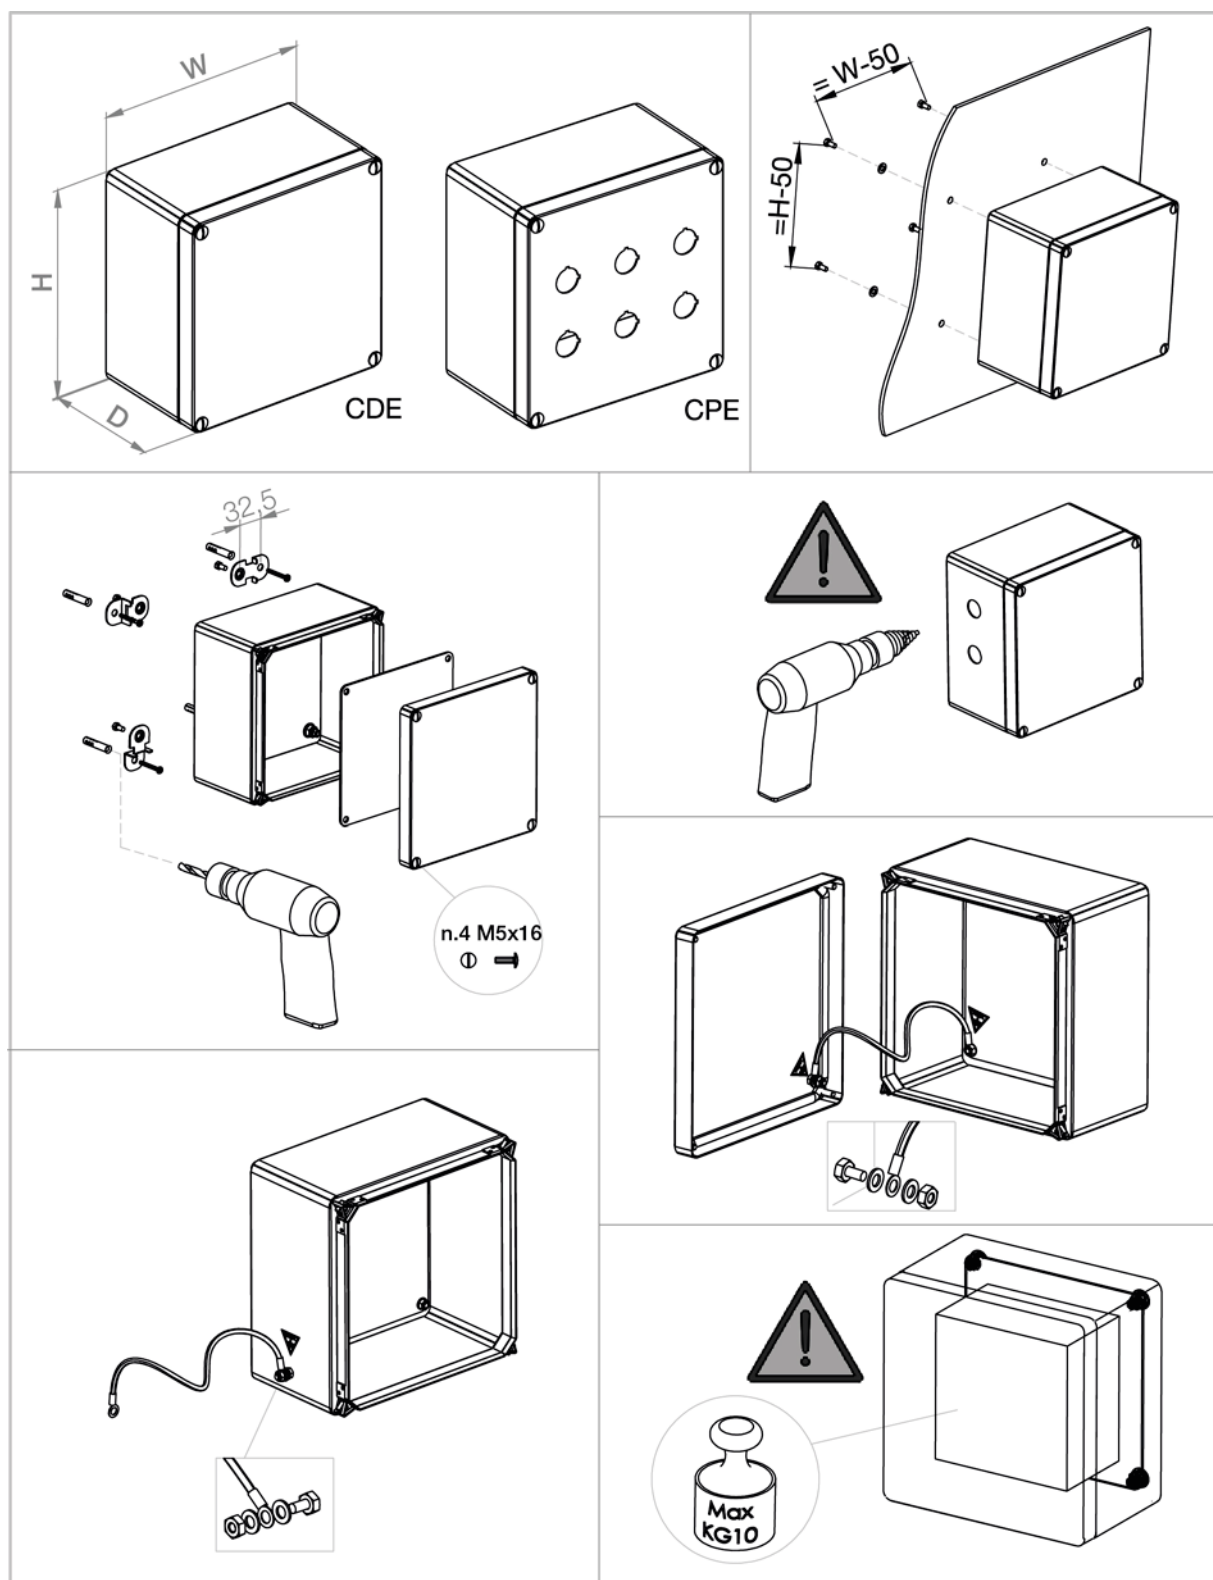


Avvertenza sulla Certificazione e sul Grado di Protezione


- Il quadro elettrico è certificato con il grado di protezione IP e/o UL in conformità agli standard internazionali.
 - Qualsiasi intervento che comporti modifiche strutturali, come perforazioni, tagli o alterazioni della superficie, annullerà automaticamente la certificazione e il grado di protezione dichiarato.
 - L'installazione di accessori o componenti aggiuntivi che richiedano modifiche al quadro determinerà un declassamento del grado di protezione al livello più basso tra quelli degli accessori installati.
- Nota bene:** È responsabilità dell'installatore verificare che gli accessori e i componenti aggiuntivi rispettino i requisiti di protezione adeguati all'ambiente operativo previsto.

Warning on Certification and Protection Rating

- The electrical enclosure is certified with the IP and/or UL protection rating in compliance with the international standards.
 - However, any structural modifications, such as drilling, cutting, or altering the enclosure's surface, will automatically void the certification and the declared protection rating.
 - The installation of accessories or additional components requiring modifications to the enclosure will downgrade the protection rating to the lowest level among the installed accessories.
- Note:** It is the installer's responsibility to ensure that any accessories or additional components meet the required protection standards for the intended operational environment.

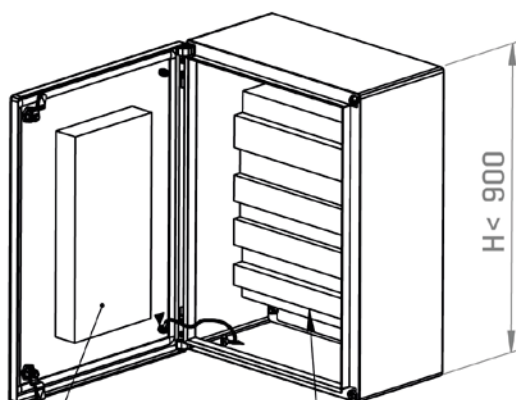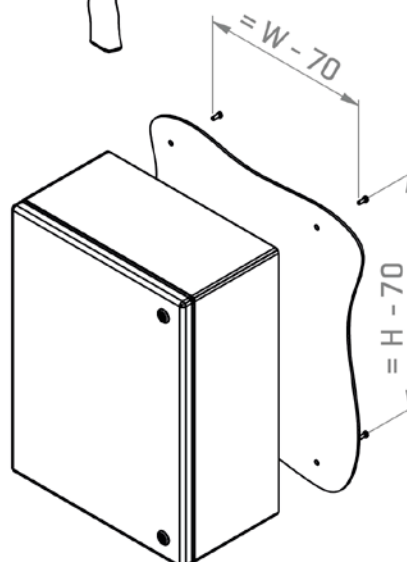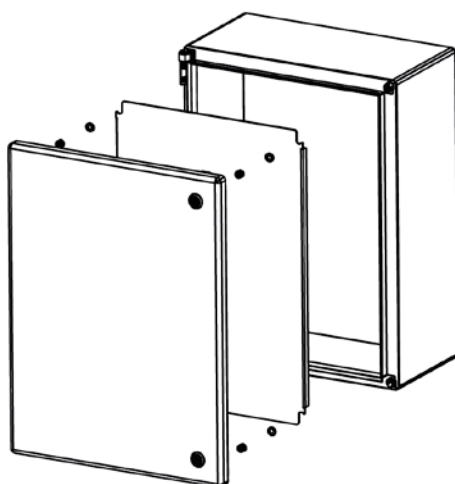
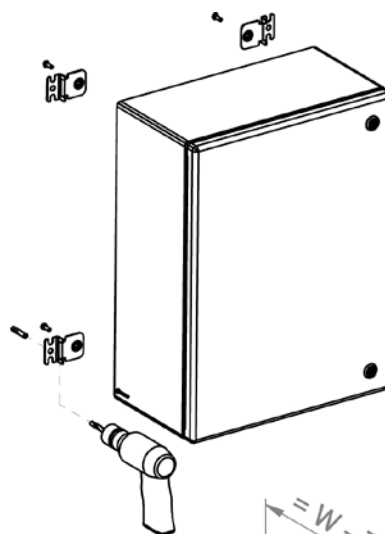
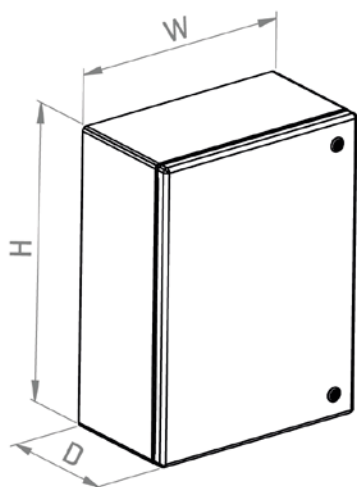


TOT: 80Kg

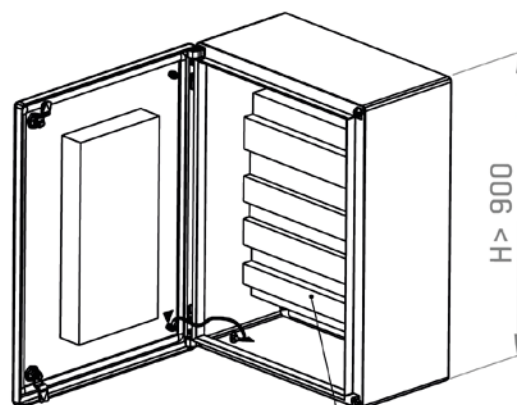

TOT: 120Kg



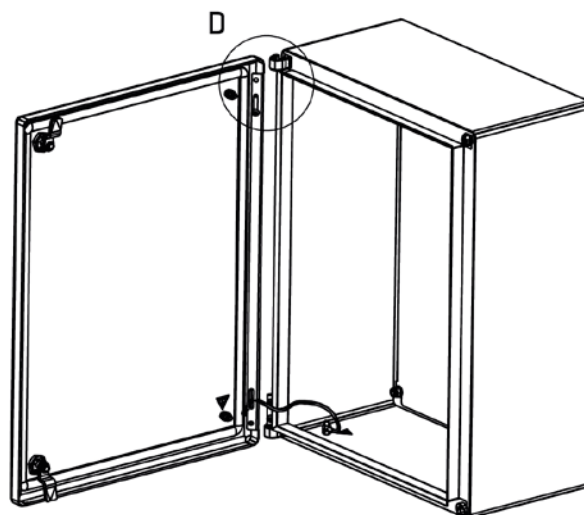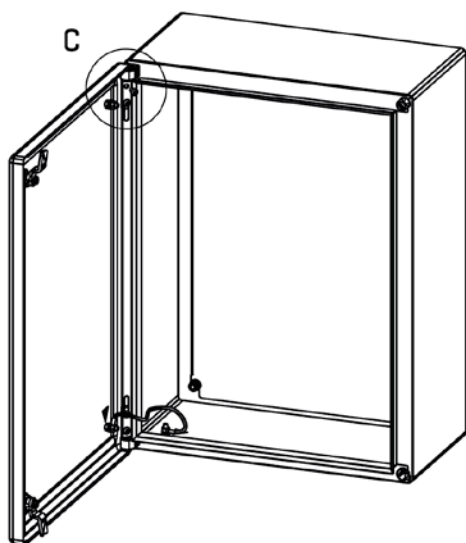





Avvertenza sulla Certificazione e sul Grado di Protezione

- Il quadro elettrico è certificato con il grado di protezione IP e/o UL in conformità agli standard internazionali.
 - Qualsiasi intervento che comporti modifiche strutturali, come perforazioni, tagli o alterazioni della superficie, annullerà automaticamente la certificazione e il grado di protezione dichiarato.
 - L'installazione di accessori o componenti aggiuntivi che richiedano modifiche al quadro determinerà un declassamento del grado di protezione al livello più basso tra quelli degli accessori installati.
- Nota bene:** È responsabilità dell'installatore verificare che gli accessori e i componenti aggiuntivi rispettino i requisiti di protezione adeguati all'ambiente operativo previsto.


Warning on Certification and Protection Rating

- The electrical enclosure is certified with the IP and/or UL protection rating in compliance with the international standards.
 - However, any structural modifications, such as drilling, cutting, or altering the enclosure's surface, will automatically void the certification and the declared protection rating.
 - The installation of accessories or additional components requiring modifications to the enclosure will downgrade the protection rating to the lowest level among the installed accessories.
- Note:** It is the installer's responsibility to ensure that any accessories or additional components meet the required protection standards for the intended operational environment.





MN-ML-AN-AL ARMADI componibili, compatti
COMPACT AND MODULAR CABINET

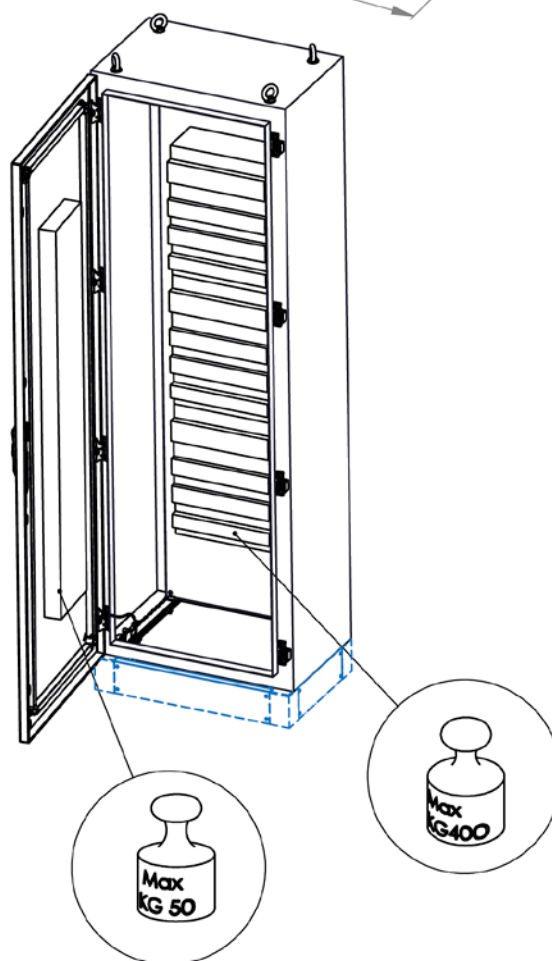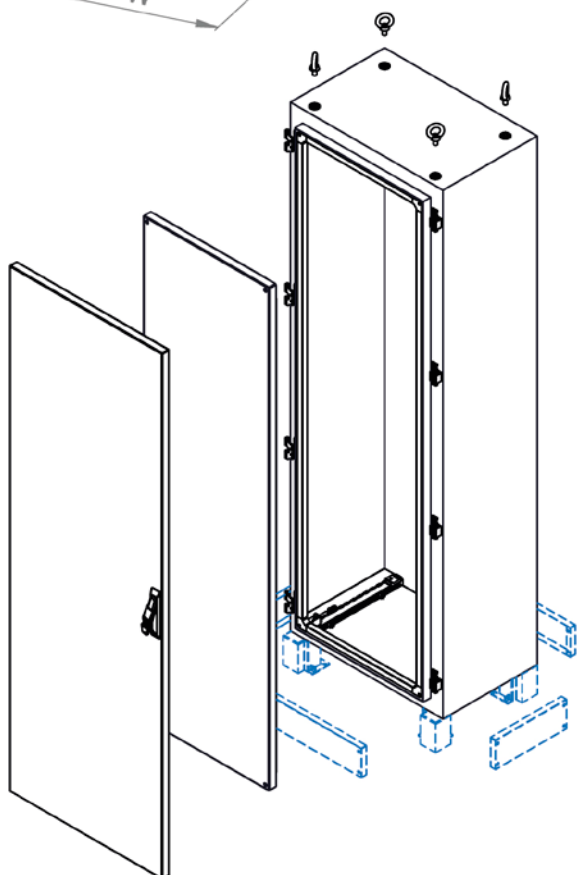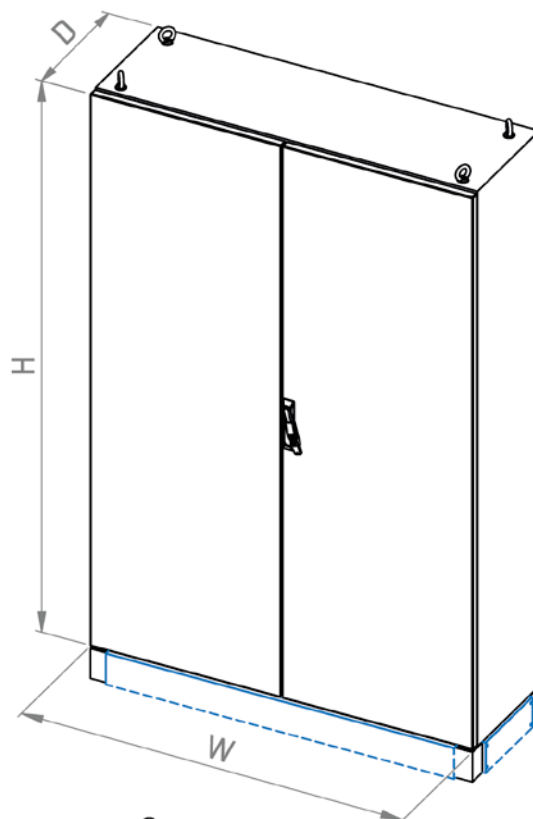
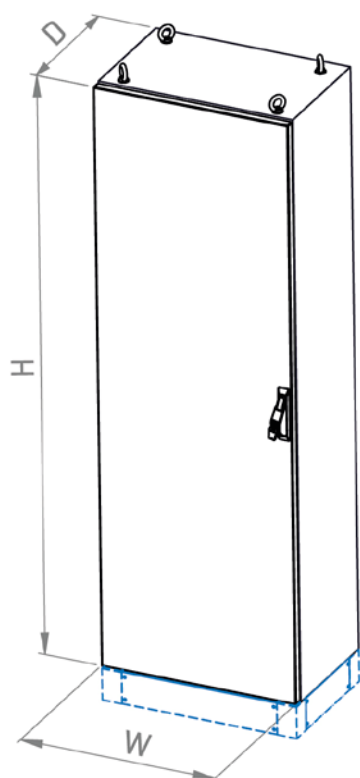


TOT: 400Kg




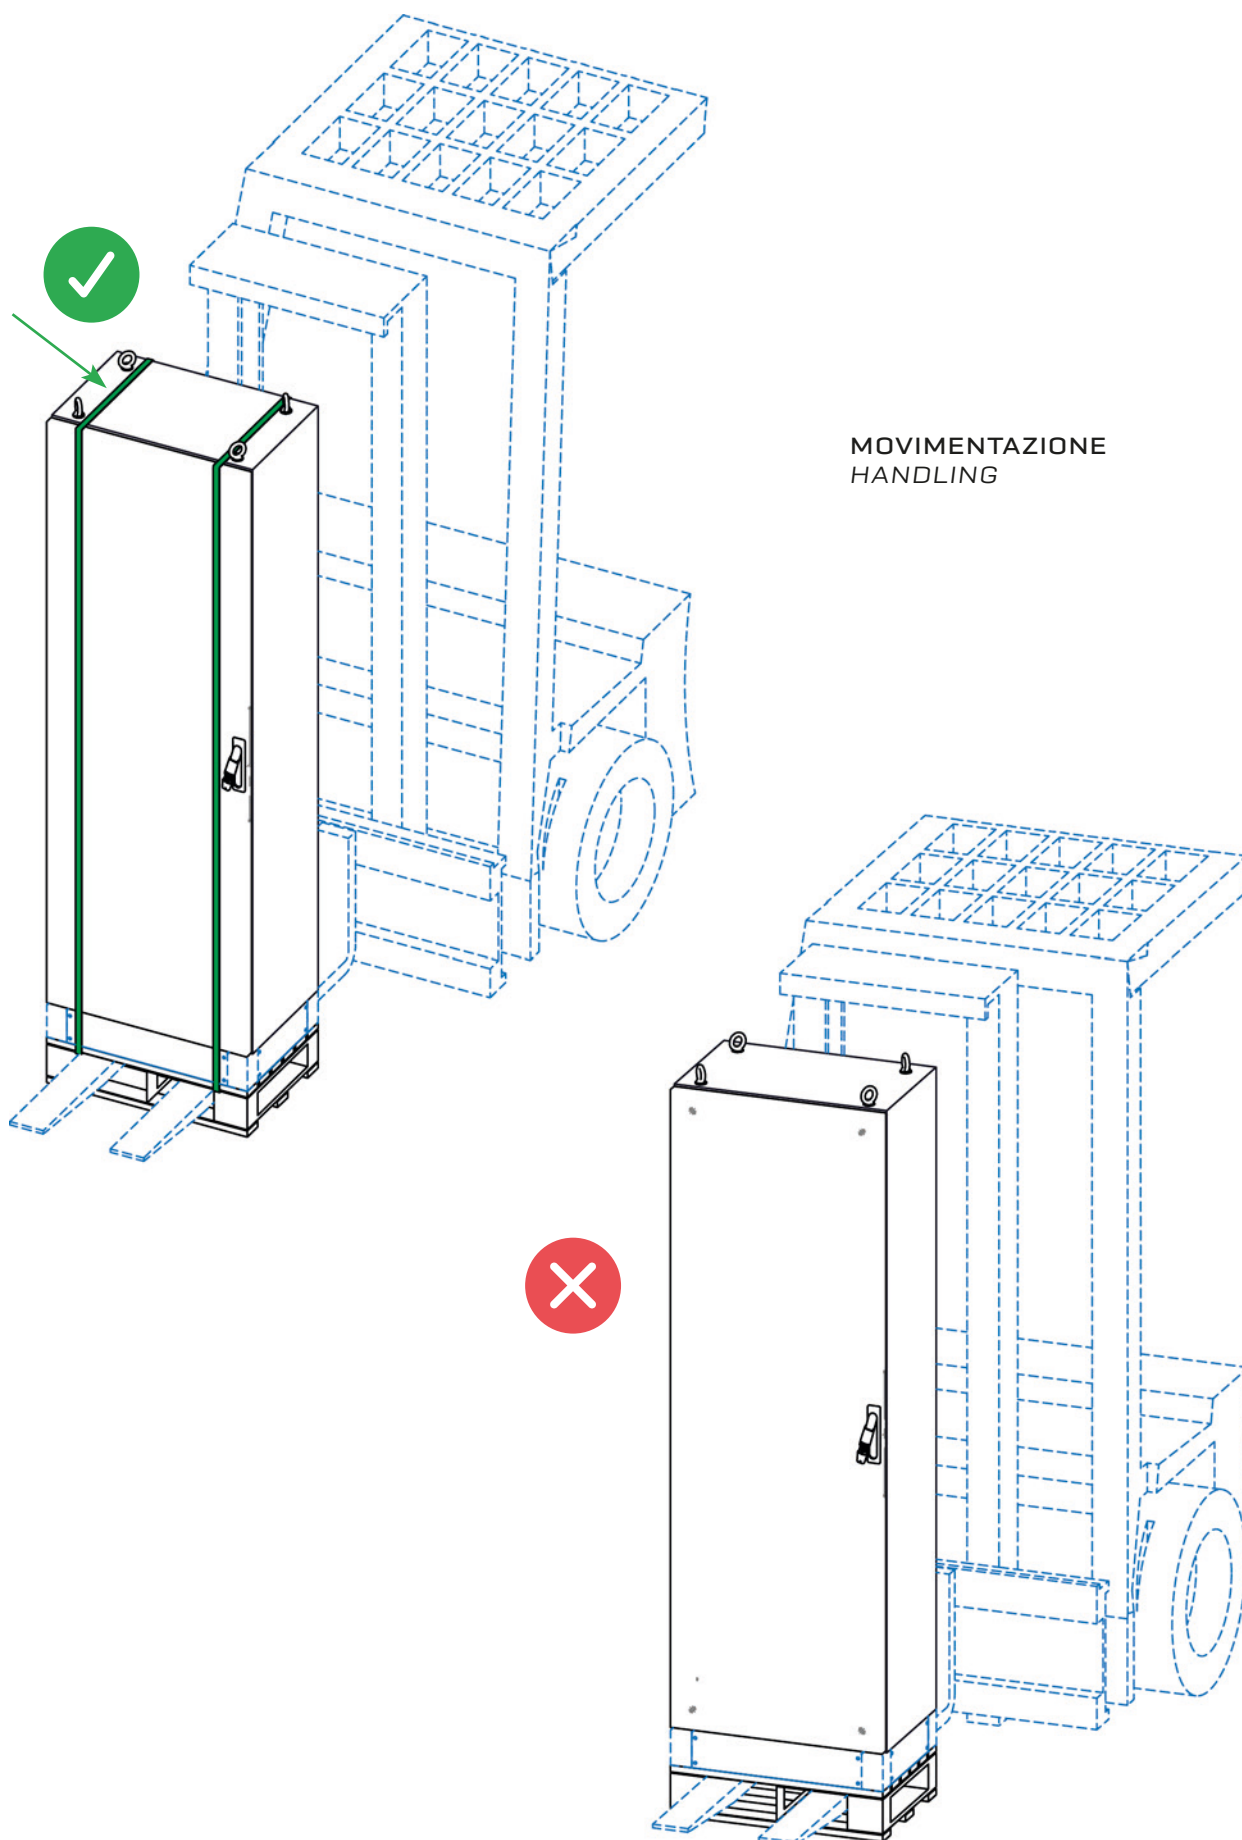


SOLLEVAMENTO
LIFT

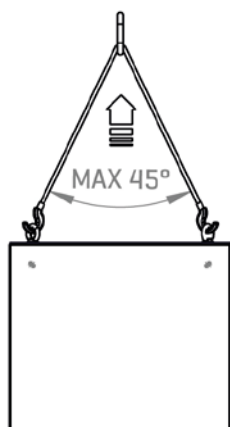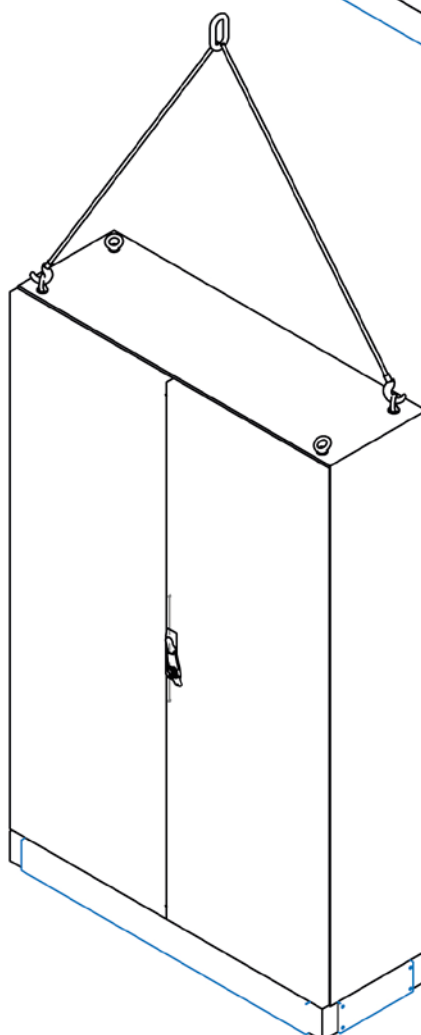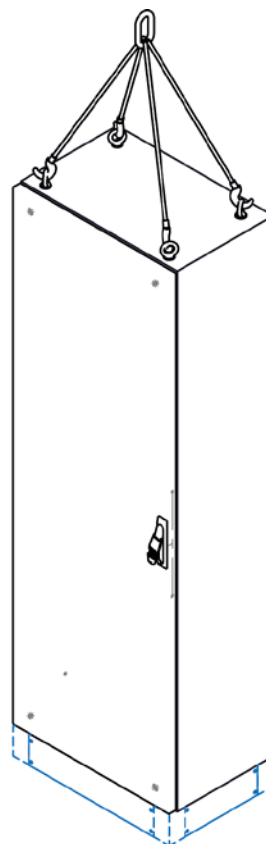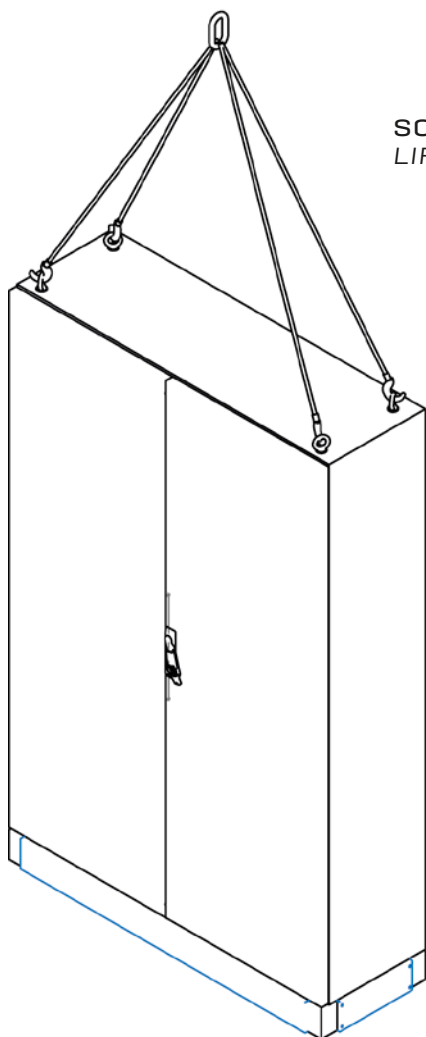

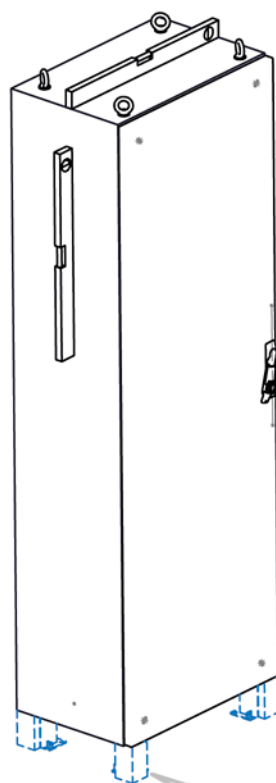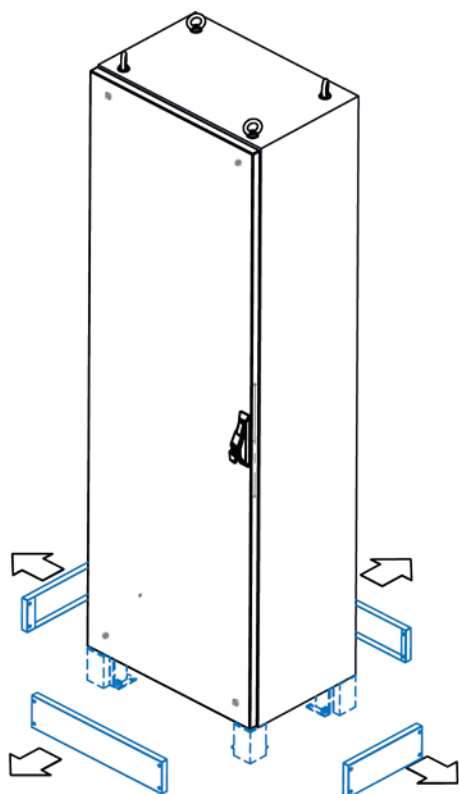


FISSAGGIO A
PAVIMENTO
FLOOR FIXING

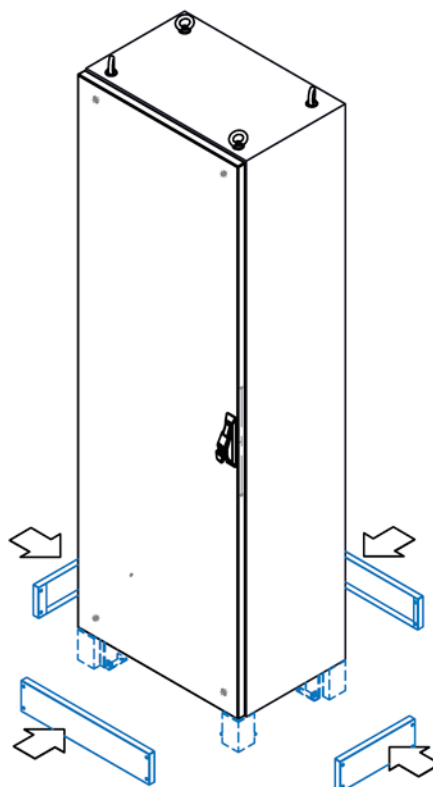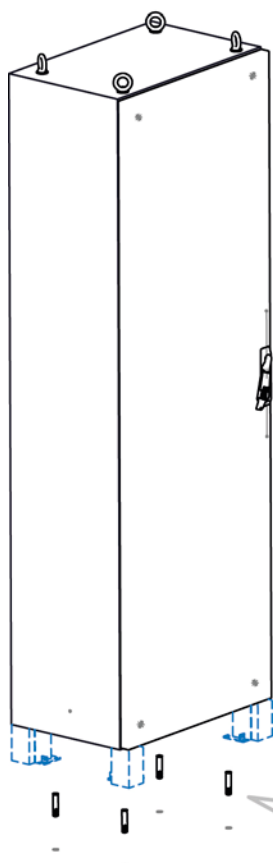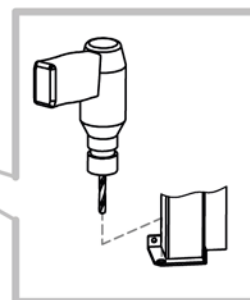


MN-ML-AN-AL ARMADI componibili, compatti
COMPACT AND MODULAR CABINET

SOLO PER ARMADI componibili compatti AN-AL
ONLY FOR COMPACT AND MODULAR CABINET AN-AL

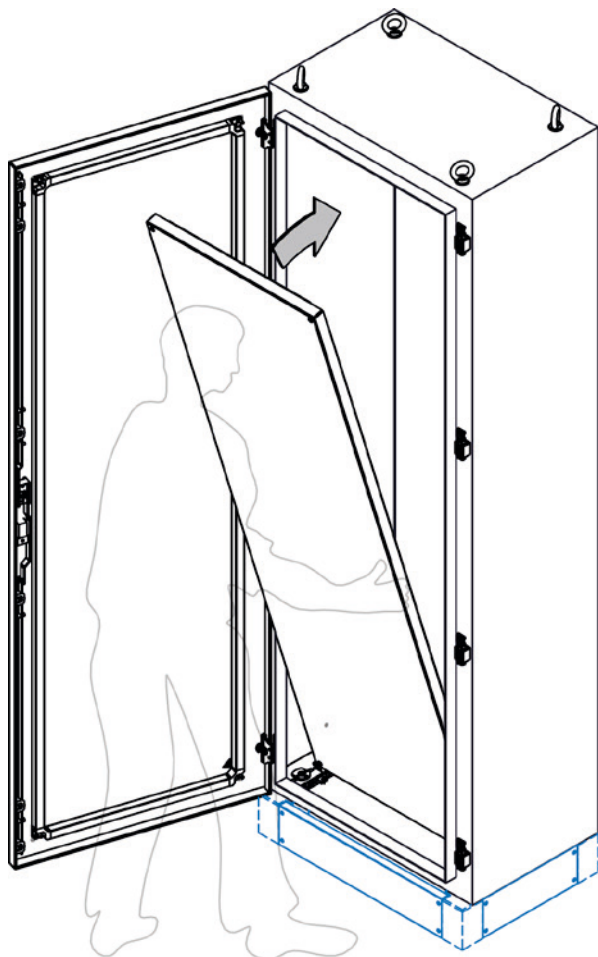


PANNELLO INTERNO
INNER PANEL

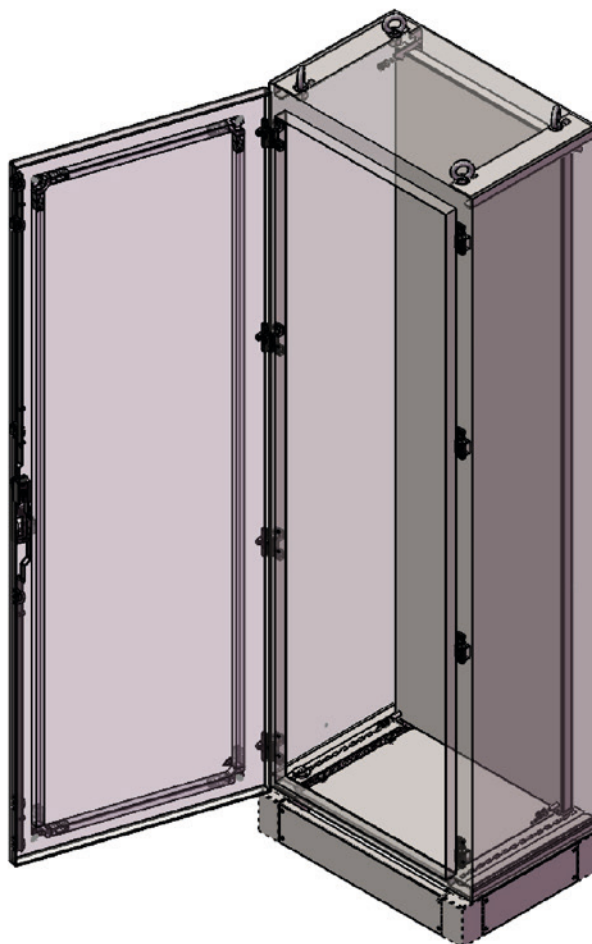


MN-ML-AN-AL ARMADI componibili, compatti
COMPACT AND MODULAR CABINET


SOLO PER ARMADI componibili MN-ML
ONLY FOR MODULAR CABINET MN-ML

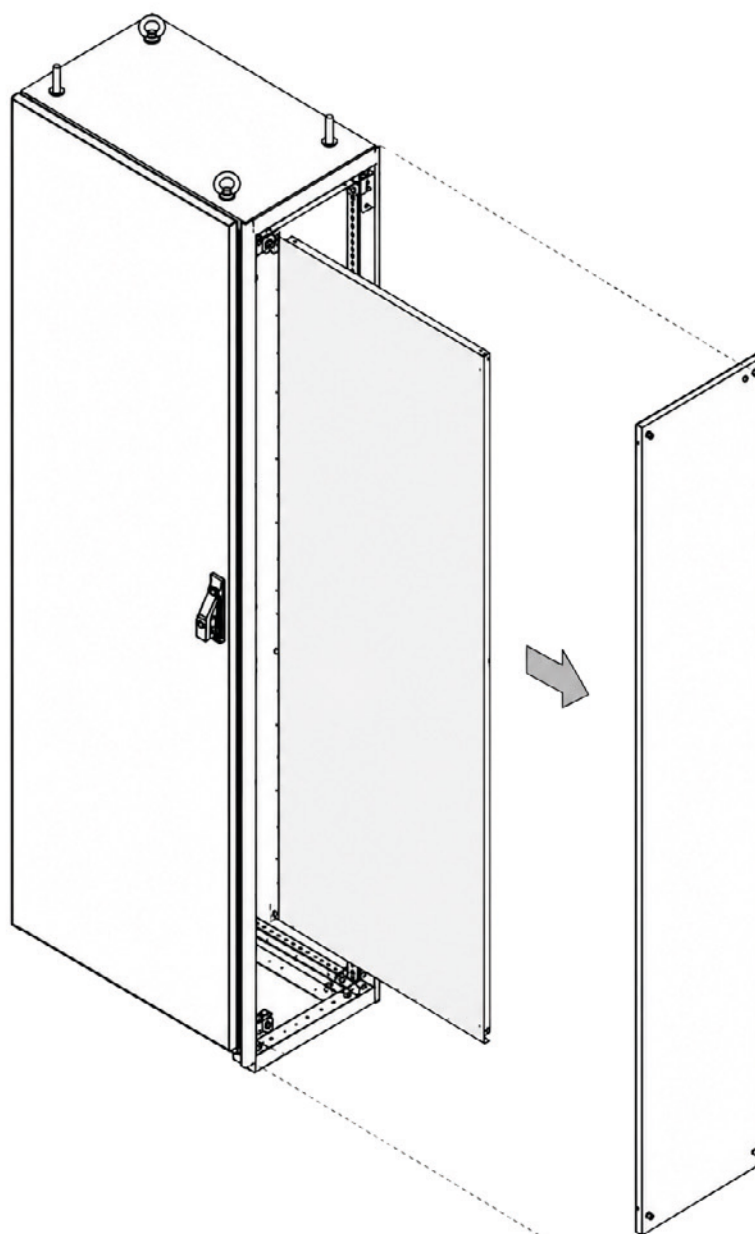

COLLEGAMENTO A MASSA
GROUND CONNECTION





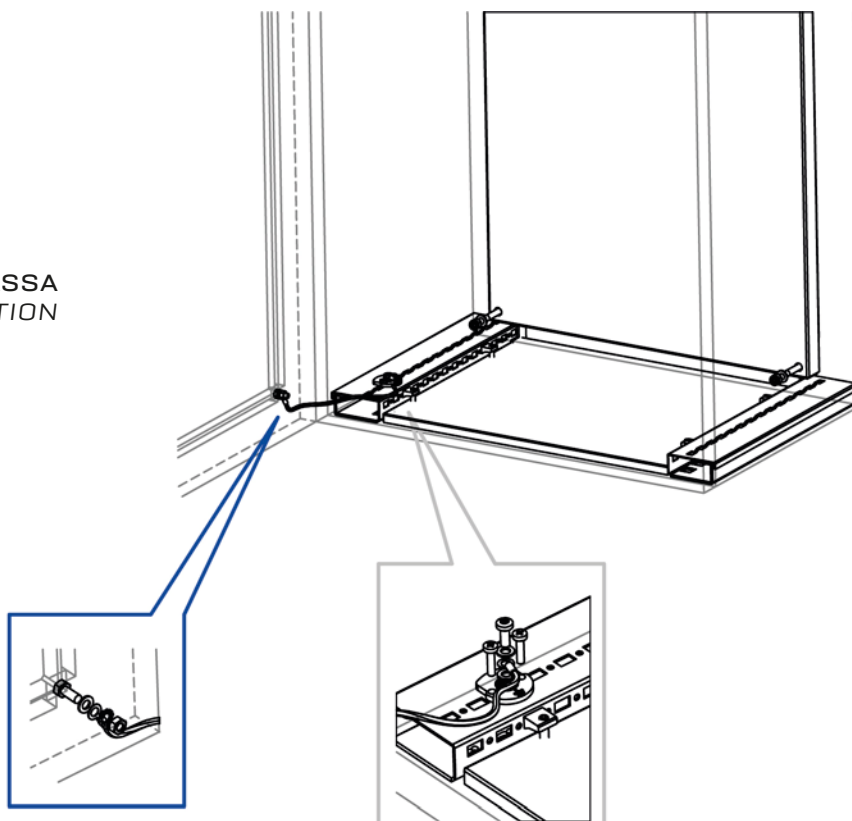


FLANGIA GHIGLIOTTINA
SLIDE-LOCK
SECURITY SYSTEM

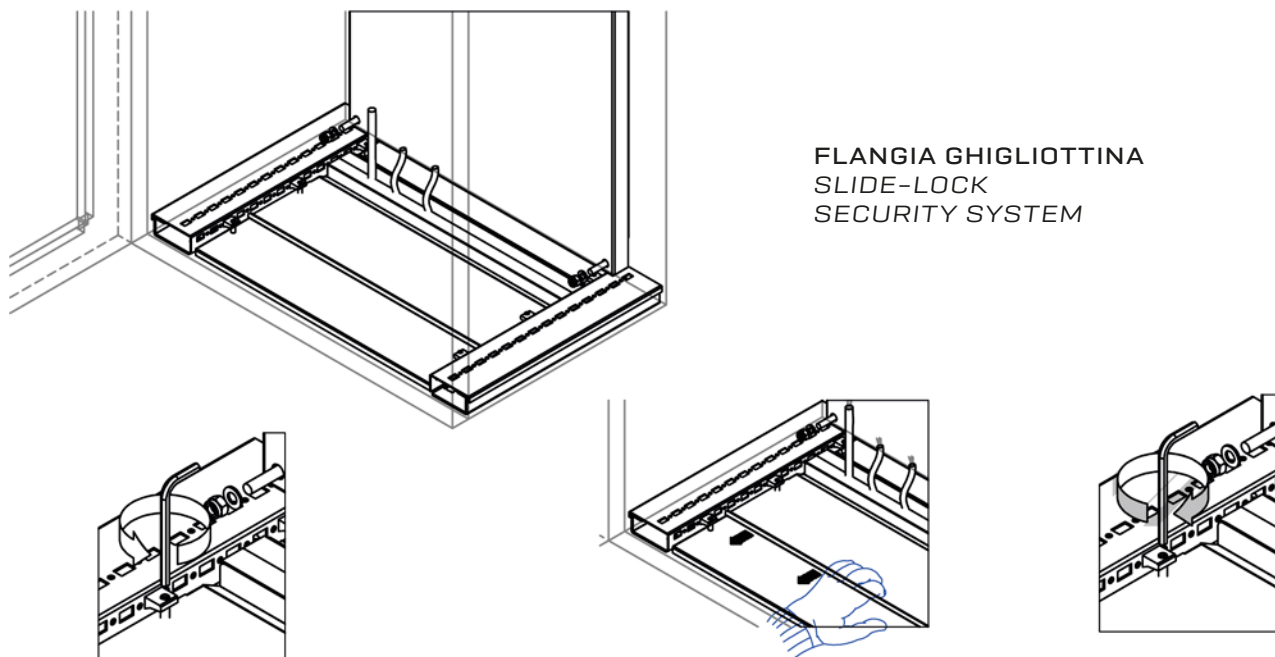

MANUALE D'INSTALLAZIONE INSTALLATION MANUAL

MN-ML-AN-AL ARMADI componibili, compatti
 COMPACT AND MODULAR CABINET

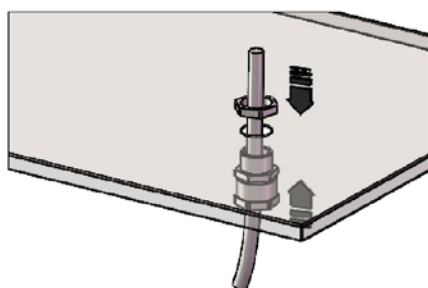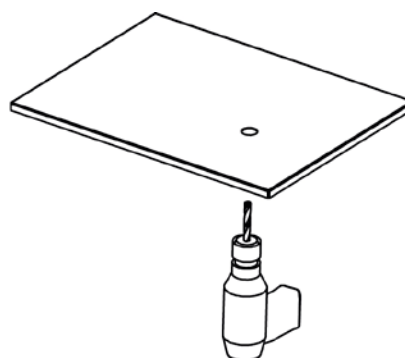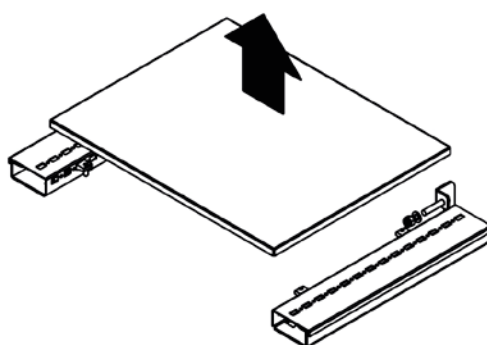FLANGIA FONDO
BOTTOM FLANGE

Avvertenza sulla Certificazione e sul Grado di Protezione

- Il quadro elettrico è certificato con il grado di protezione IP e/o UL in conformità agli standard internazionali.
 - Qualsiasi intervento che comporti modifiche strutturali, come perforazioni, tagli o alterazioni della superficie, annullerà automaticamente la certificazione e il grado di protezione dichiarato.
 - L'installazione di accessori o componenti aggiuntivi che richiedano modifiche al quadro determinerà un declassamento del grado di protezione al livello più basso tra quelli degli accessori installati.
- Nota bene:** È responsabilità dell'installatore verificare che gli accessori e i componenti aggiuntivi rispettino i requisiti di protezione adeguati all'ambiente operativo previsto.

Warning on Certification and Protection Rating

- The electrical enclosure is certified with the IP and/or UL protection rating in compliance with the international standards.
 - However, any structural modifications, such as drilling, cutting, or altering the enclosure's surface, will automatically void the certification and the declared protection rating.
 - The installation of accessories or additional components requiring modifications to the enclosure will downgrade the protection rating to the lowest level among the installed accessories.
- Note:** It is the installer's responsibility to ensure that any accessories or additional components meet the required protection standards for the intended operational environment.



Artinox SpA

Via F. Fabbri 39, z.i. Campidui - 31015 Conegliano (TV)
+39 0438 4531

enclosures@artinox.com
artinox-enclosures.com